




ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU Z PLASTOVÝCH TRUB
- VE VOLNÉM TERÉNU

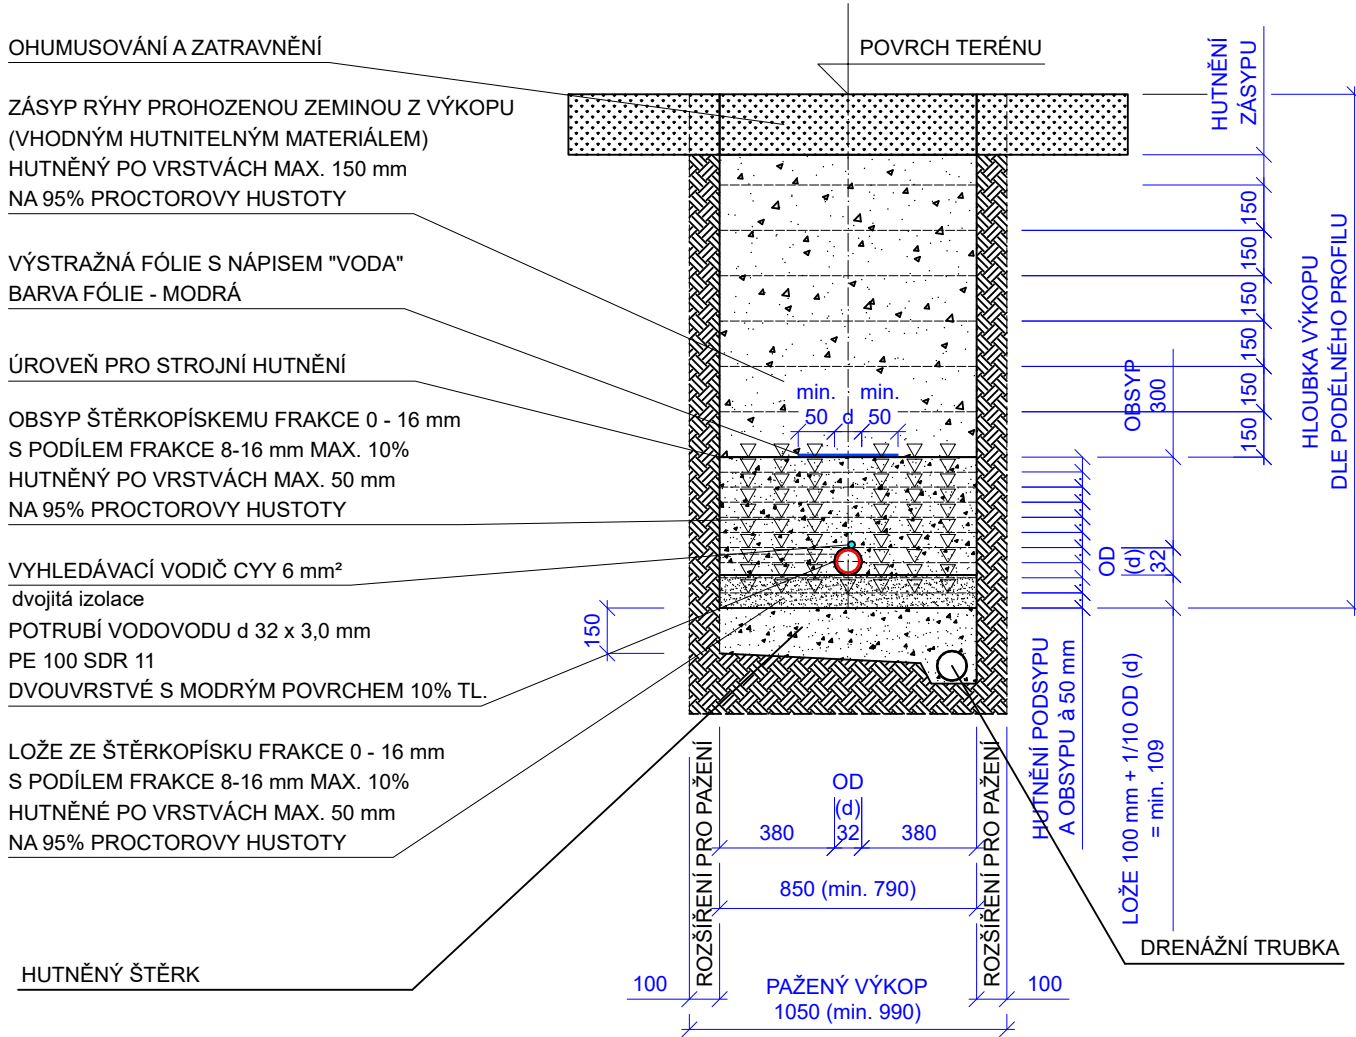

SCHEMA VYVEDENÍ HLEDACÍCH-SIGNALIZAČNÍCH VODIČŮ



Příklad řešení betonových bloků



IO2.2.1

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

vedoucí projektant	Ing. Sedlák			
zodp. projektant	Ing. Sedlák			
vypracoval/CAD	Ing. Sedlák			
kontroloval	Ing. Pohořelý			
investor	Městys Nové Veselí		formát	3 A4
akce	MĚSTYS NOVÉ VESELÍ OS RD "ZA POTOKEM" - II.etapa IO2.2.1-Přípojky vodovodu		datum	prosinec 2020
			stupeň	DPS
			zak.č.	2020-000128
			paré č.	
obsah	Vzorové uložení potrubí		měřítka	č. výkresu
			1:25	22.5